

21. 11. 2025

Průběh k.č. 20638/00125
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
001 4/5

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118, Karlovy Vary - Sedlec, 360 18
Tel, fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz WWW: flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: KV.Bor.III/22128-chodník podél průtahu silnice

- pohyblivé pracovní místo na III/22128
- překop po polovinách III/22128

Realizace: VIDEST s.r.o.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. pohyblivé pracovní místo bude prováděno s tím, že zbude pro průjezd vozidel minimálně 5,5 metru a po celé délce bude zabezpečeno pomocí směrových desek Z4 a SDZ A15 v kombinaci s A6v. Na vedlejších MK budou osazeny SDZ A15
2. překop po polovinách bude prováděn s tím, že zbyde pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a po celé délce bude zabezpečeno pomocí směrových desek Z4 a zábranou Z2 a SDZ A15 v kombinaci s A6b.
3. případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků-průjezd IZS, vozidel stavby atd
4. dopravní značky reflexní, základní velikost
5. vzdálenosti dle TP 66 – II. vydání
6. světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary




por. Bc. Pavel Písařík
komisař DI PČR K. Vary
ČOZ 326115

Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 2.10.2025

Bc. Pavel Písařík
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 03.11.2025 11:03:15

Celková situace

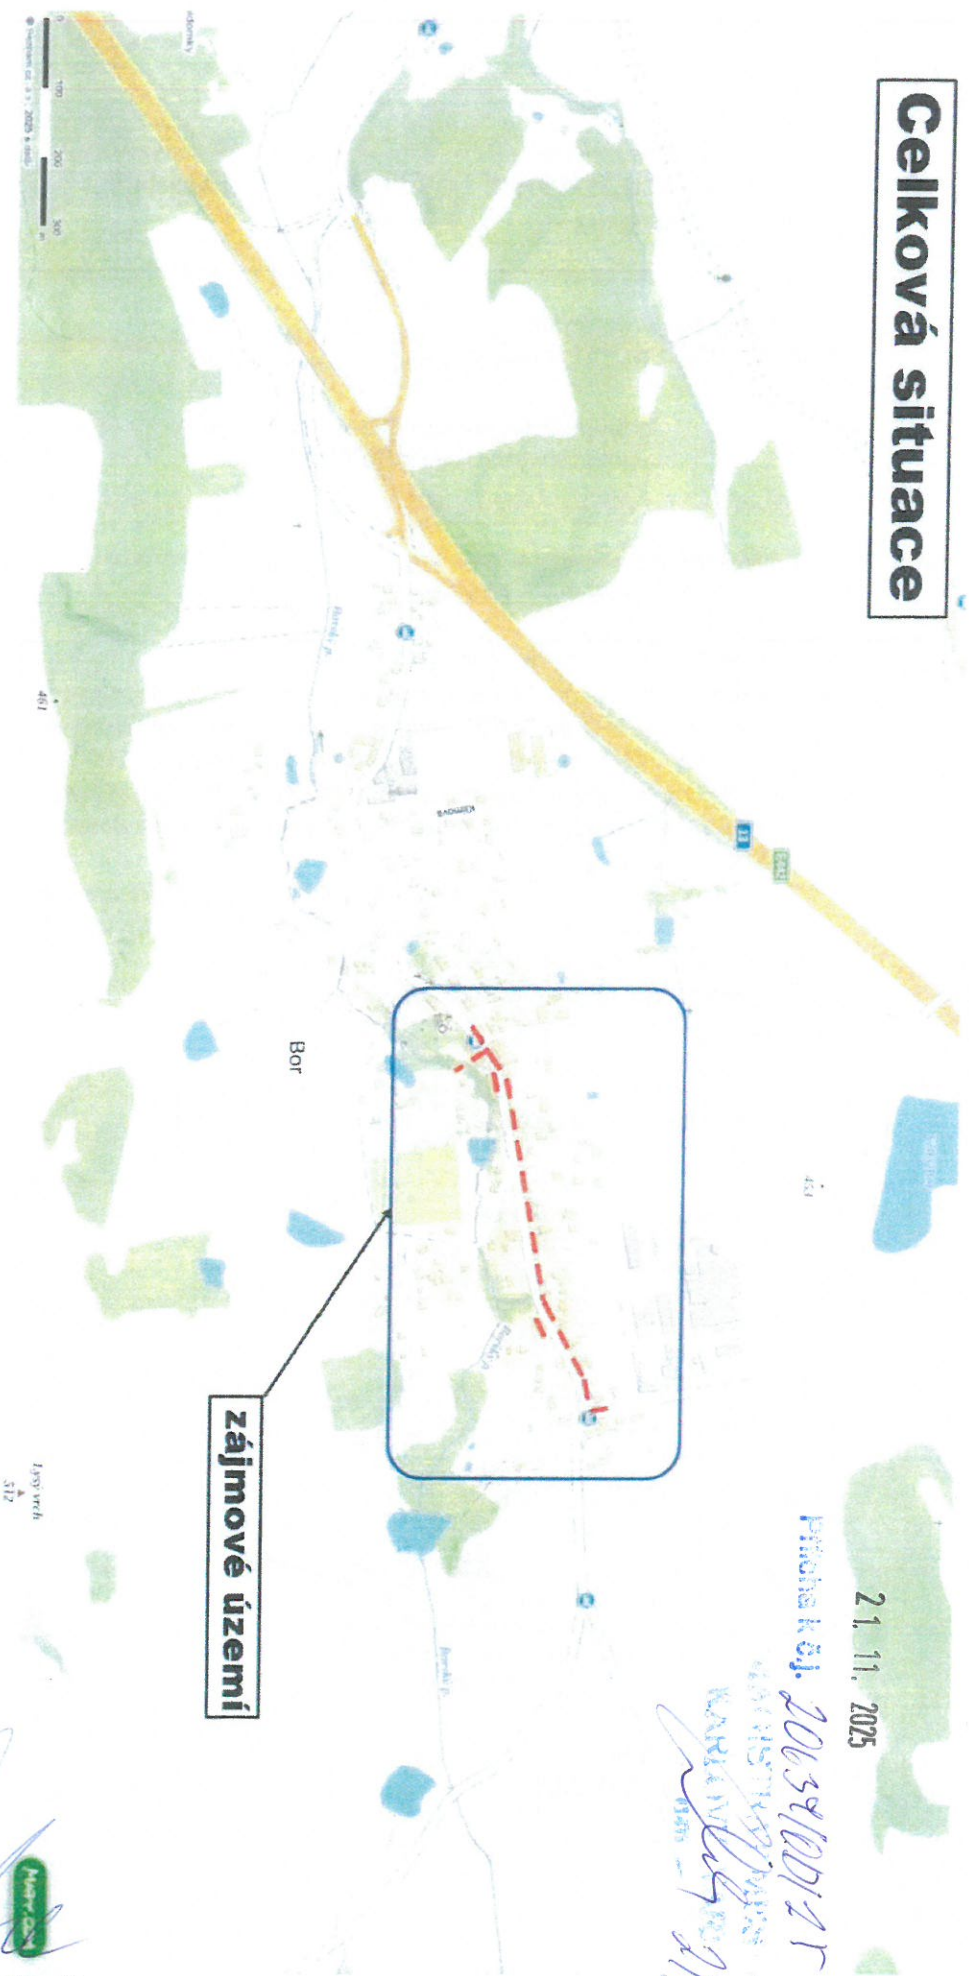

zájmové území



21. 11. 2025

Průběh č. 20634/001/15

[Handwritten signature]
215

[Handwritten signature]
por. Bc. Pavel Písařík
komisař DI PCR K. Vary
ČOZ 326115



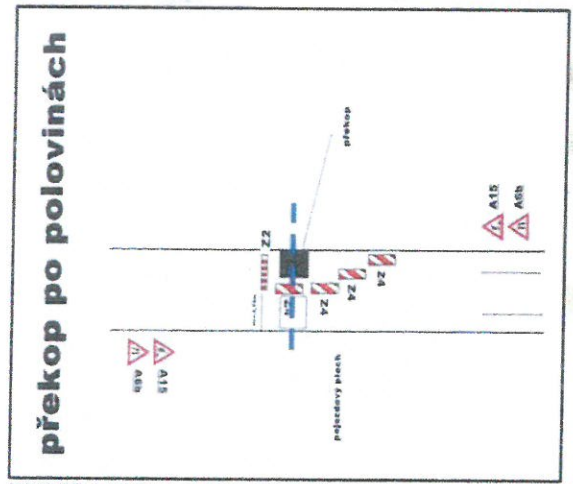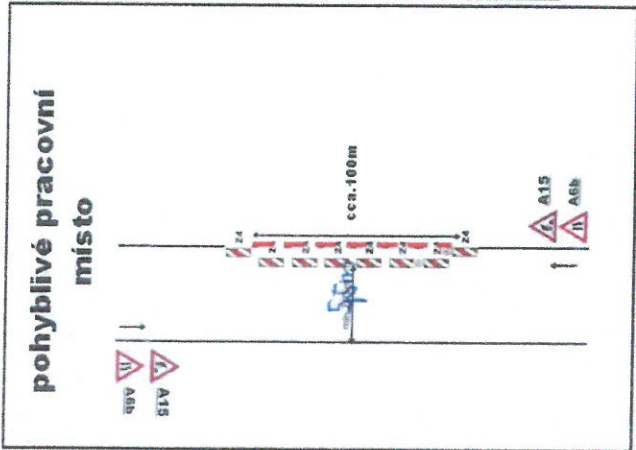

KV,Bor,III/22128-chodník podél průtahu silnice

21. 11. 2025

Průběh kč. 20659/001/15
 Městský úřad
 Karlovarský kraj
 3/3

03-11-2025



pol. Bor, Pavel Pisarik
 komisař DI PCR K Vary
 COZ 326115

